


Suchlogik – Abfolge der Suche beim NB in der ZPID (2/3)

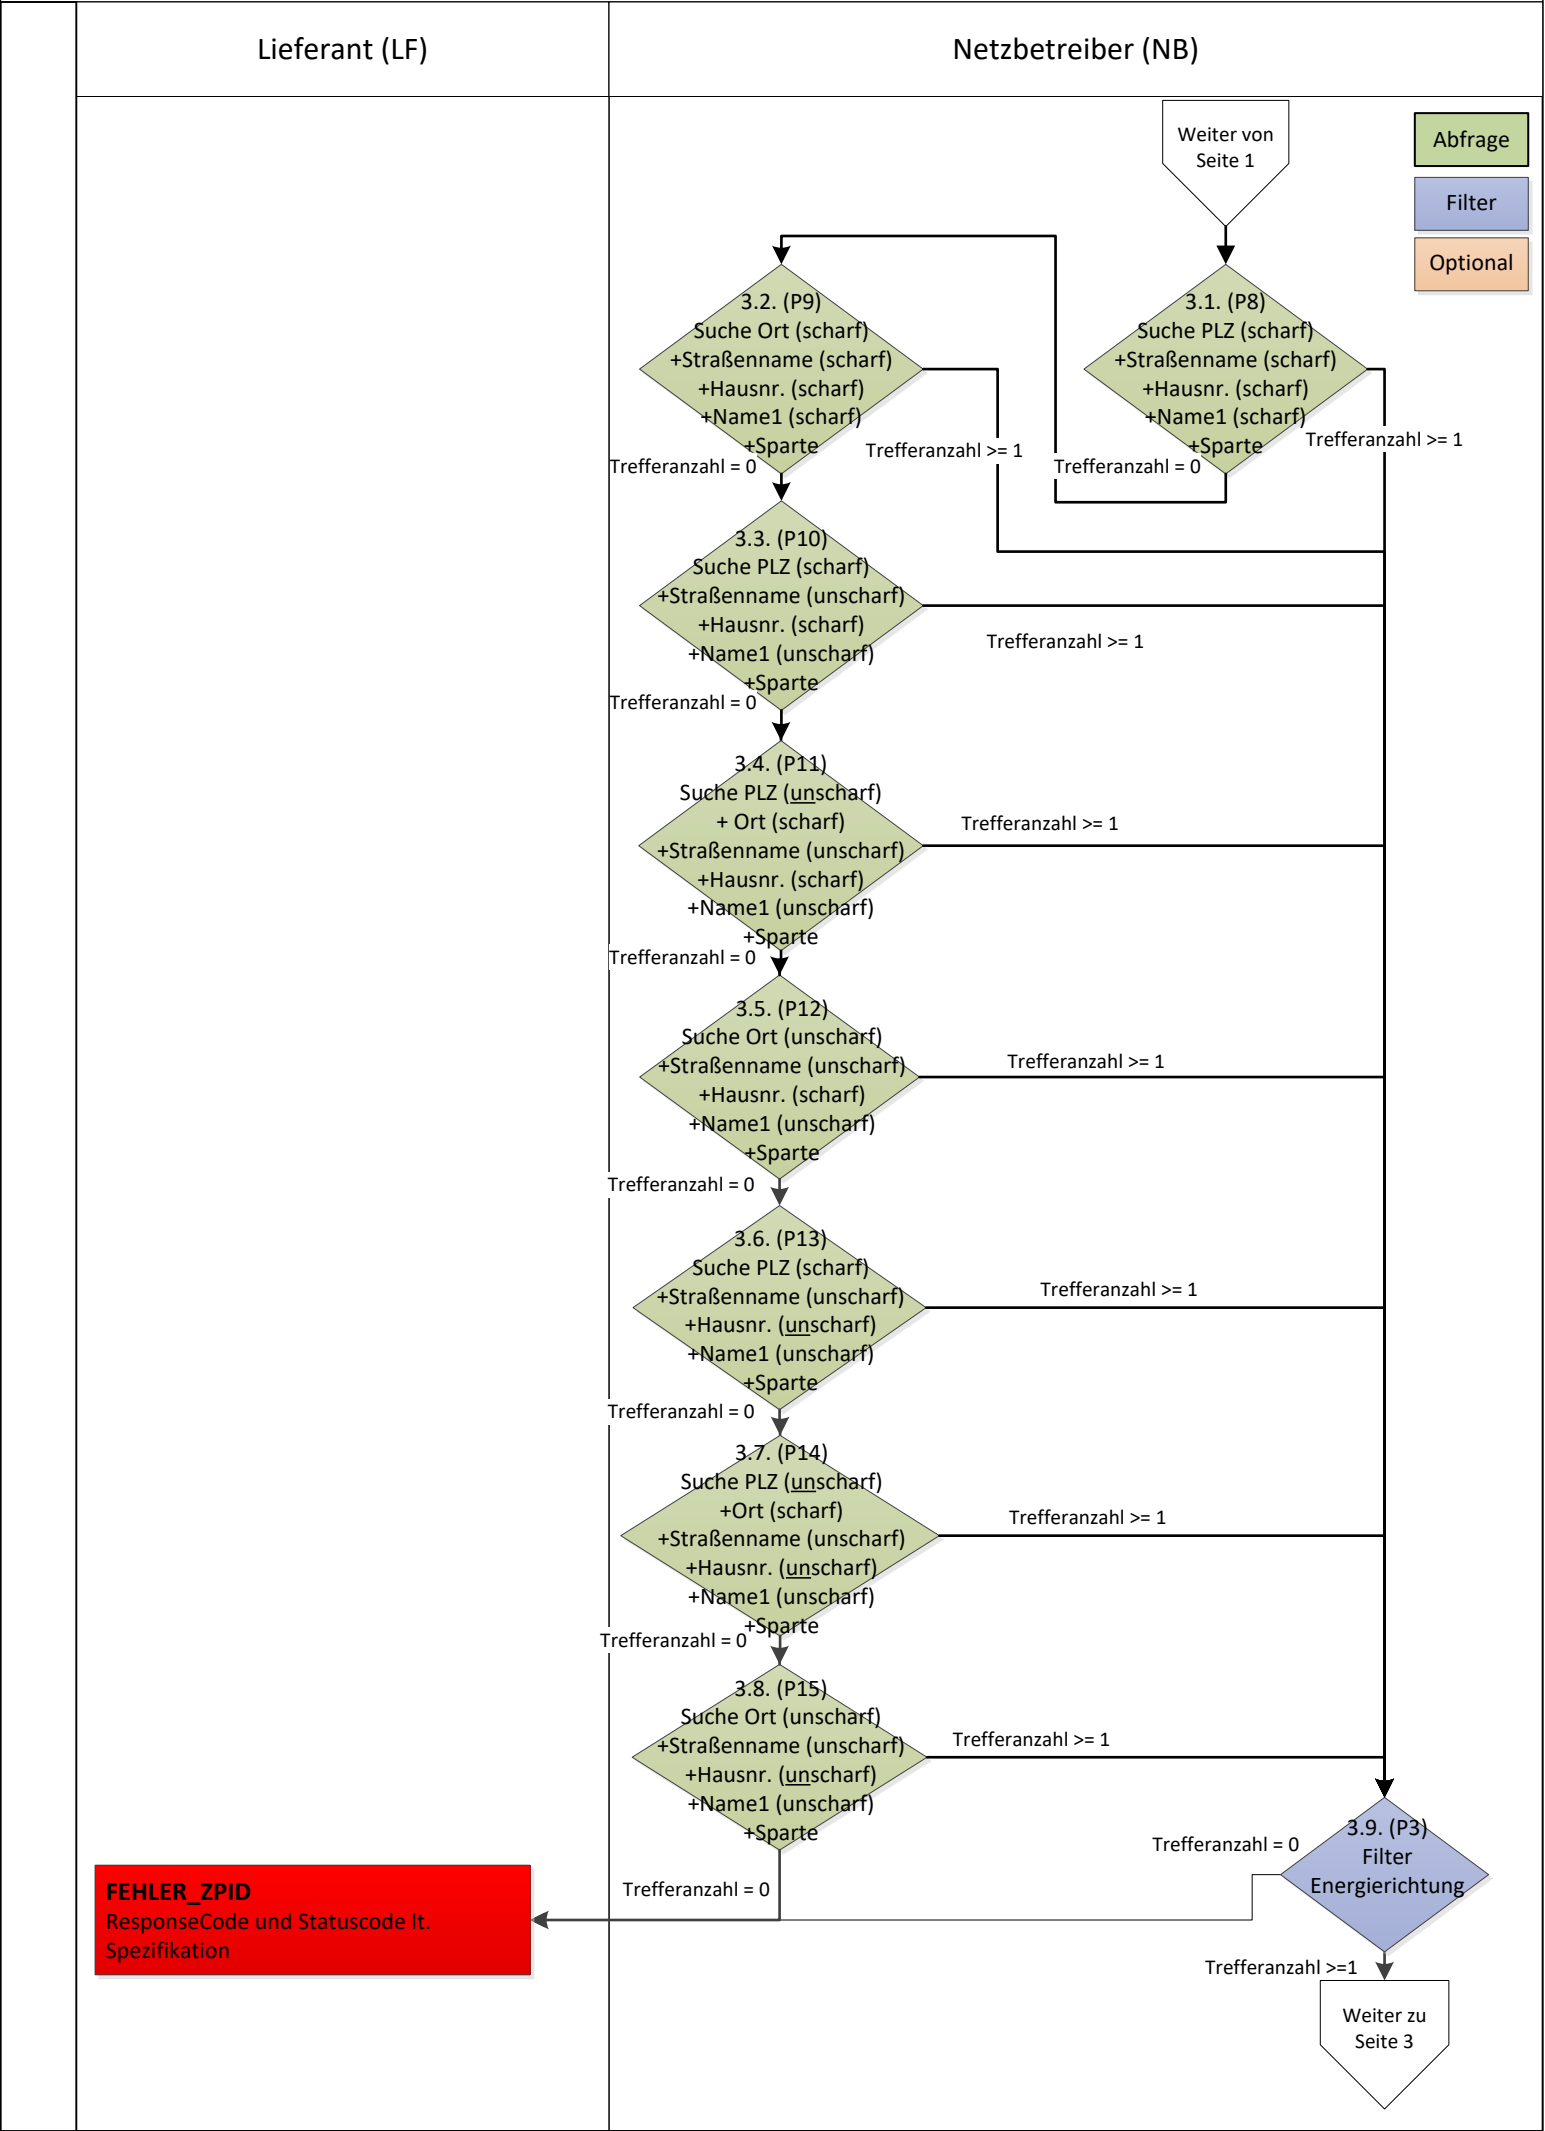

Suchlogik – Abfolge der Suche beim NB in der ZPID (3/3)

Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)

Abfrage

Filter

Optional

ANTWORT_ZPID

Alle ZP zur Anlagenadresse

ZP1 -Zählnr. -Name1 -PLZ -...	ZP2 -Zählnr. -Name1 -PLZ -...	...	ZP x -Zählnr. -Name1 -PLZ -...
Statuscode	Statuscode		Statuscode

FEHLER_ZPID

ResponseCode und Statuscode lt. Spezifikation

ANTWORT_ZPID

Alle ZP zur Anlagenadresse

ZP1 -Zählnr. -Name1 -PLZ -...	ZP2 -Zählnr. -Name1 -PLZ -...	...	ZP x -Zählnr. -Name1 -PLZ -...
Statuscode	Statuscode		Statuscode

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse) 3.11. (P5)

Aktiver Vertrag
vorhanden?

Trefferanzahl = 0

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse) 3.10. (P16)

Prüfung
Trefferzahl

Trefferzahl > 1

4.1. (P21)
Prüfung
FB-Nr.
(unscharf)

4.2. (P22)
Prüfung
Geb.-Datum

4.3. (P23)
Prüfung
Treffer aus optionalen
Feldern

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl > 1

4.4. (P17)
Prüfung
Stiege
(unscharf)

4.5. (P18)
Prüfung
Türnr.
(unscharf)

4.6. (P19)
Prüfung
Stock

4.7. (P20)
Prüfung
Adresszusatz
(unscharf)

Trefferanzahl > 5
(Anlagenadresse)

4.8. (P23)
Prüfung
Treffer aus optionalen
Feldern

Trefferanzahl = 0

4.11. (P5)
Aktiver Vertrag
vorhanden?

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl = 2 bis 5

4.9. (P24)
Manuelle Suche gewünscht?
(Prozessparameter)

Nein

Ja

Trefferanzahl ungleich 1

4.10. (P25)
Benutzerinteraktion:
Auswahl eines
eindeutigen Treffers

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Wenn 1 eindeutiger Treffer über die Anlagenadresse gefunden wird, dann werden allfällig vorhandene weitere ZP mittels ANTWORT_ZPID übermittelt. Unabhängig vom Prozessparameter „Alle ZP zur Anlagenadresse“ und unabhängig von der „Energierrichtung“.

Optionale Felder Telefonnummer, E-Mail, etc. werden bei der Suche herangezogen.

Wenn 1 eindeutiger Treffer über die Anlagenadresse gefunden wird, dann werden allfällig vorhandene weitere ZP mittels ANTWORT_ZPID übermittelt. Unabhängig vom Prozessparameter „Alle ZP zur Anlagenadresse“ und unabhängig von der „Energierrichtung“.

Wenn 1 eindeutiger Treffer über die Anlagenadresse gefunden wird, dann werden allfällig vorhandene weitere ZP mittels ANTWORT_ZPID übermittelt. Unabhängig vom Prozessparameter „Alle ZP zur Anlagenadresse“ und unabhängig von der „Energierrichtung“.