


A2.3 [WIES] Eigentlicher Wechsel V1.1

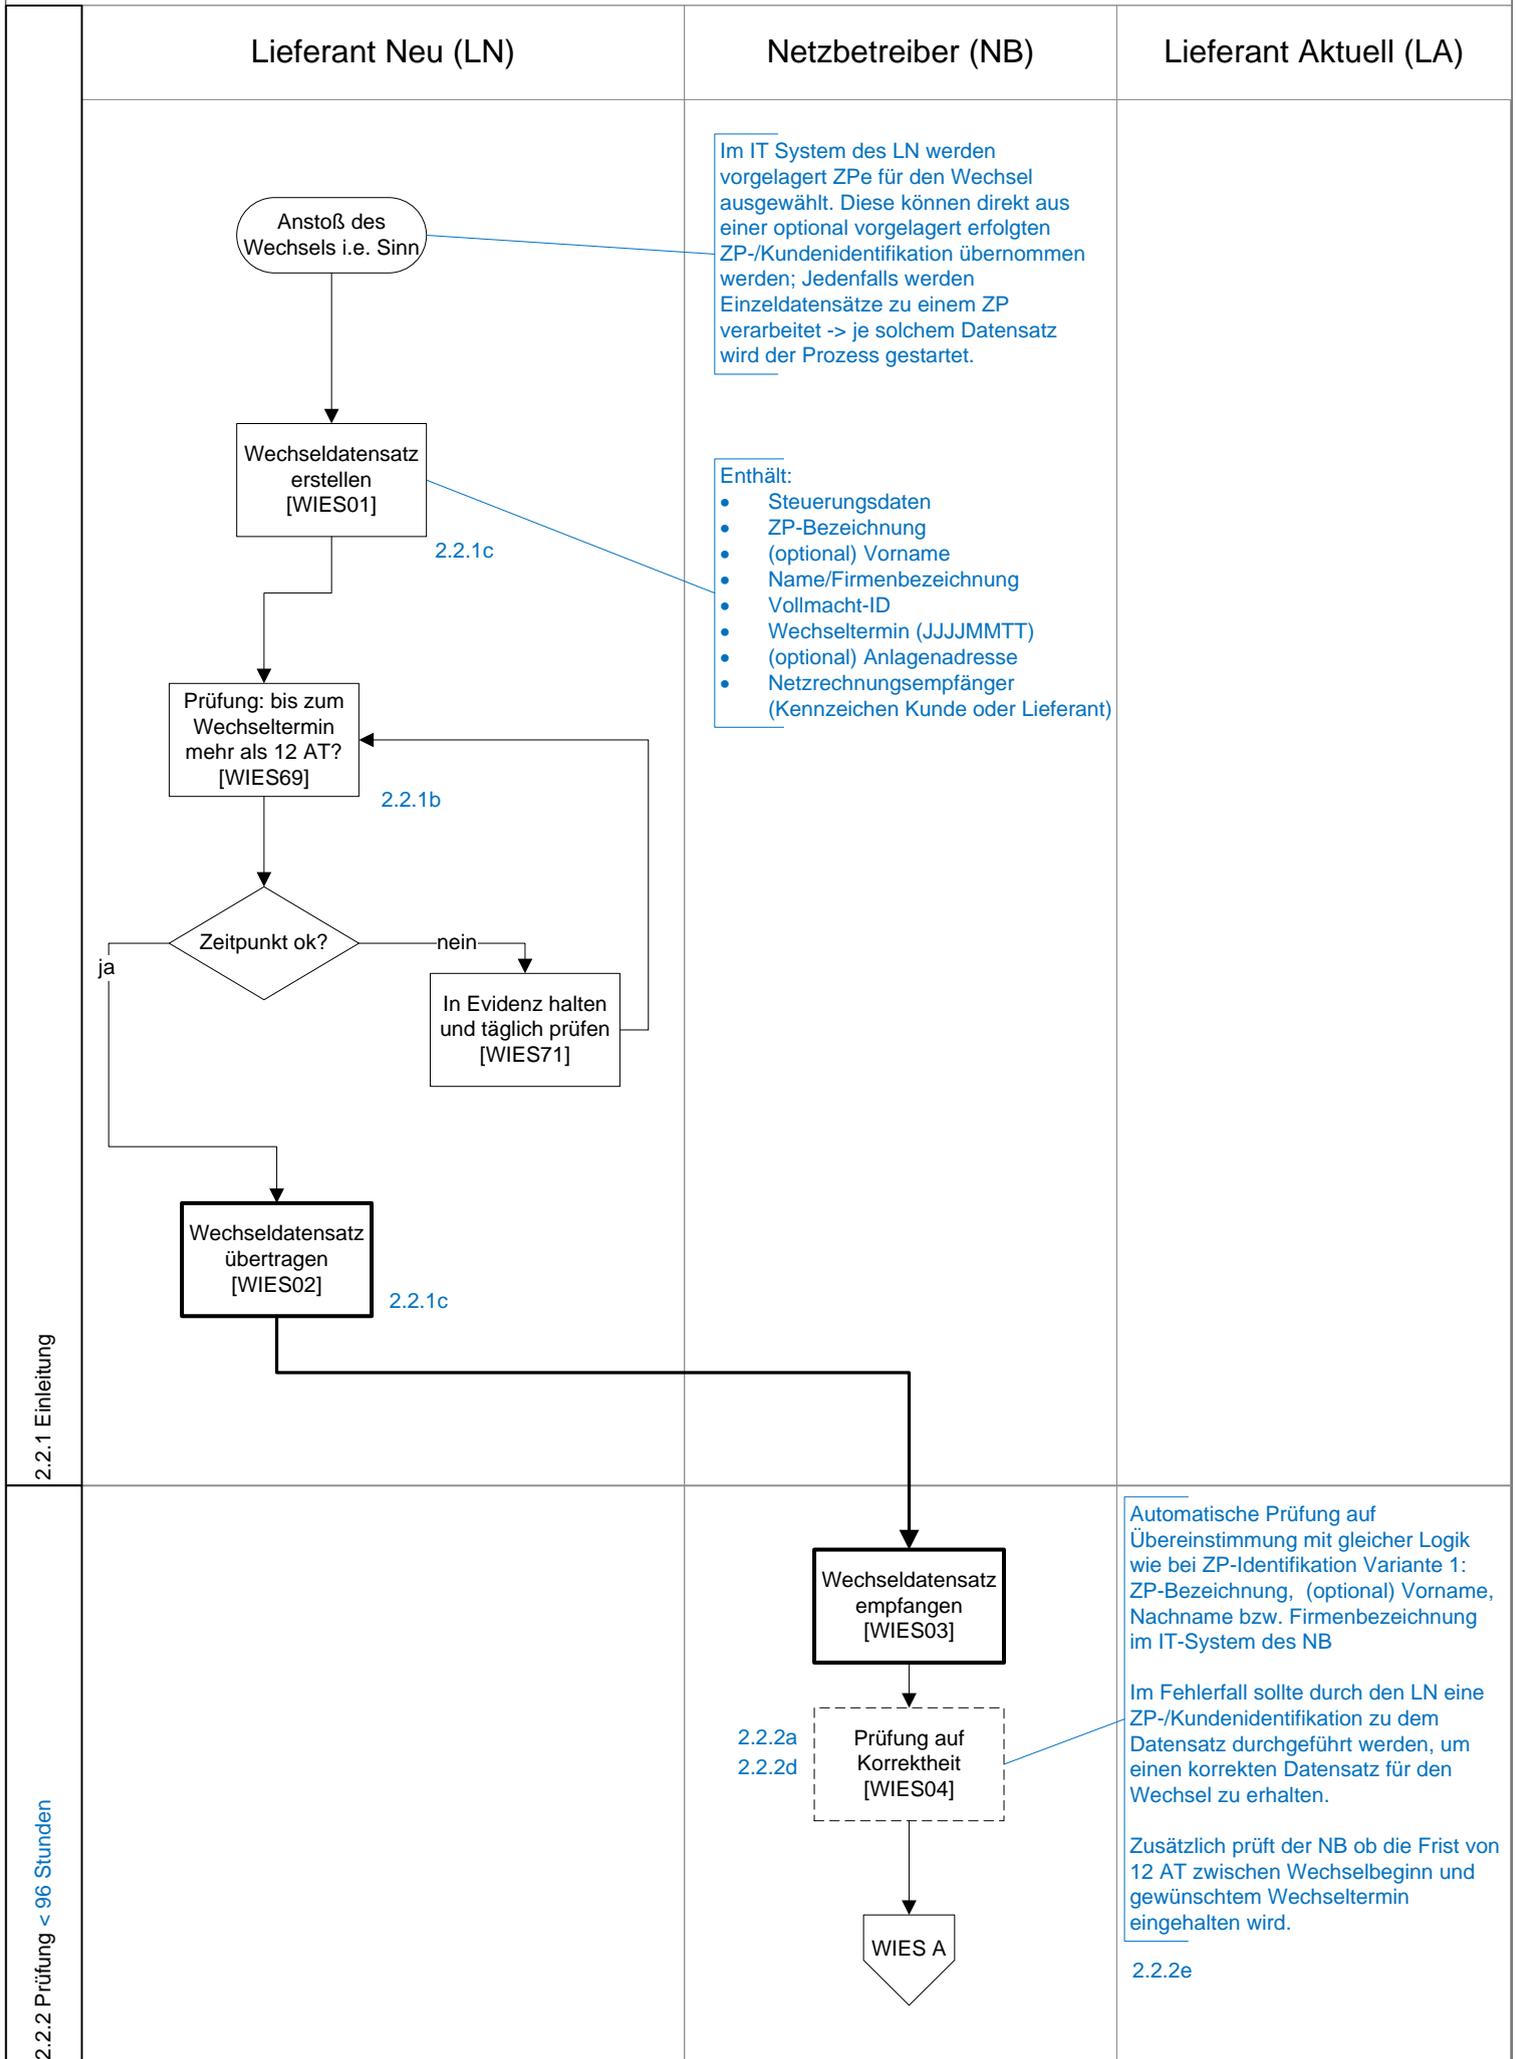

[WIES] Eigentlicher Wechsel V 1.1


Lieferant Neu (LN)

Netzbetreiber (NB)

Lieferant Aktuell (LA)

2.2.2 Prüfung < 96 Stunden 2.2.2f


- Steuerungsdaten
- Standardisierte Meldung „Endverbraucher nicht identifiziert“
- „Zählpunkt nicht gefunden“
- Standardisierte Meldung „Vorliegen Prozessüberschneidung“ (Meldungen aus Prozessüberschneidungen)
- „Kunde wird bereits vom LN versorgt“
- Standardisierte Meldung „Netzzugang nicht möglich“ (Gas) an alle Beteiligten senden
- Standardisierte Meldung „Wechsel zu früh eingereicht“
- Standardisierte Meldung „Wechsel zu spät eingereicht“

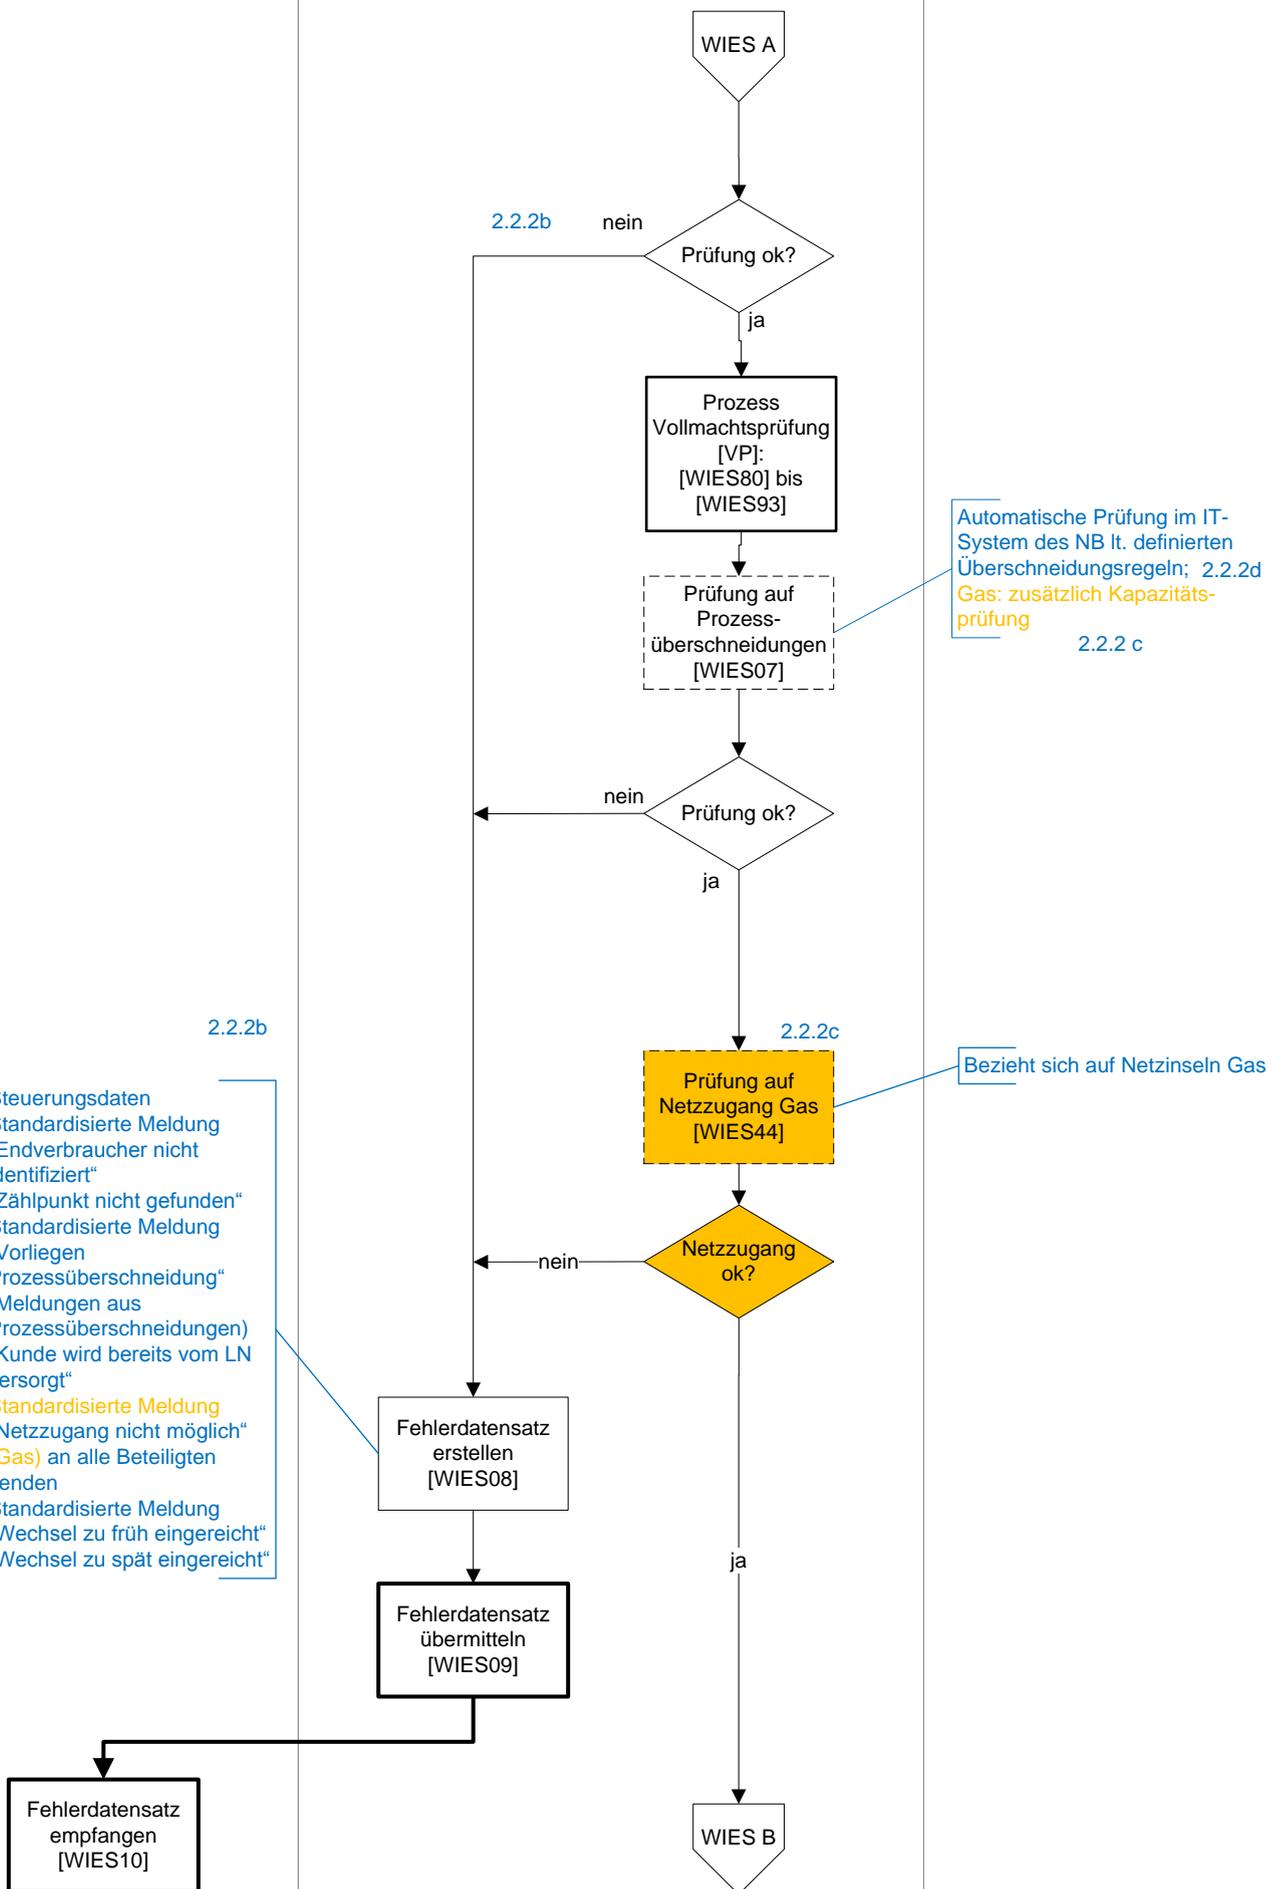


Automatische Prüfung im IT-System des NB lt. definierten Überschneidungsregeln; 2.2.2d
Gas: zusätzlich Kapazitätsprüfung
2.2.2 c

Bezieht sich auf Netzzinseln Gas


[WIES] Eigentlicher Wechsel V 1.1

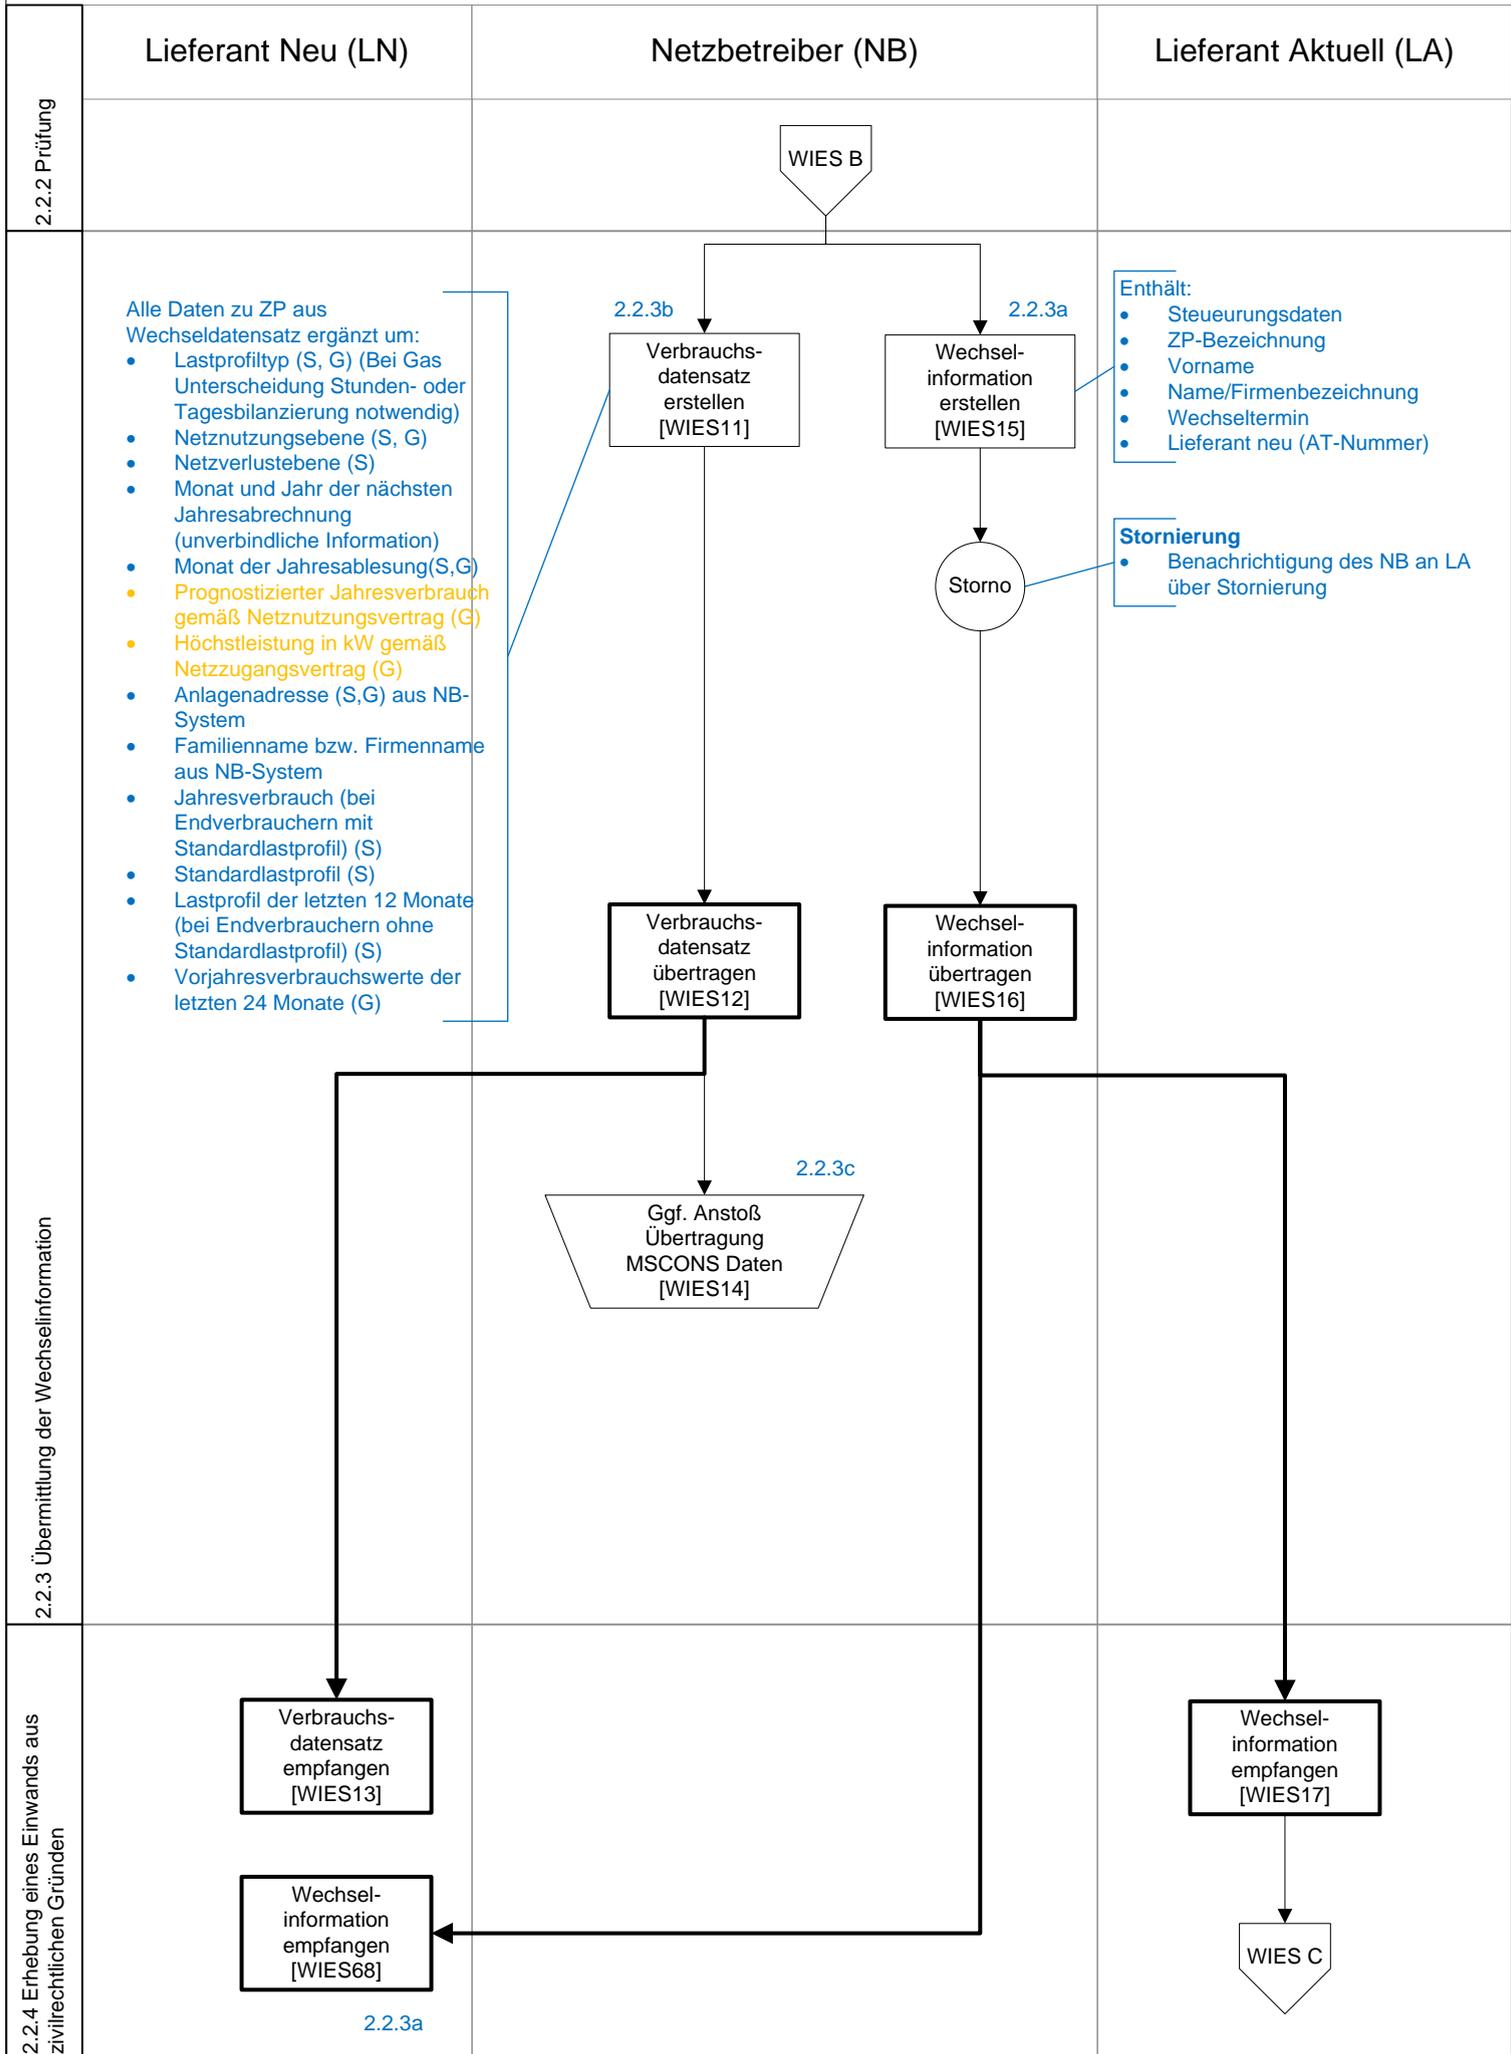


[WIES] Eigentlicher Wechsel V 1.1

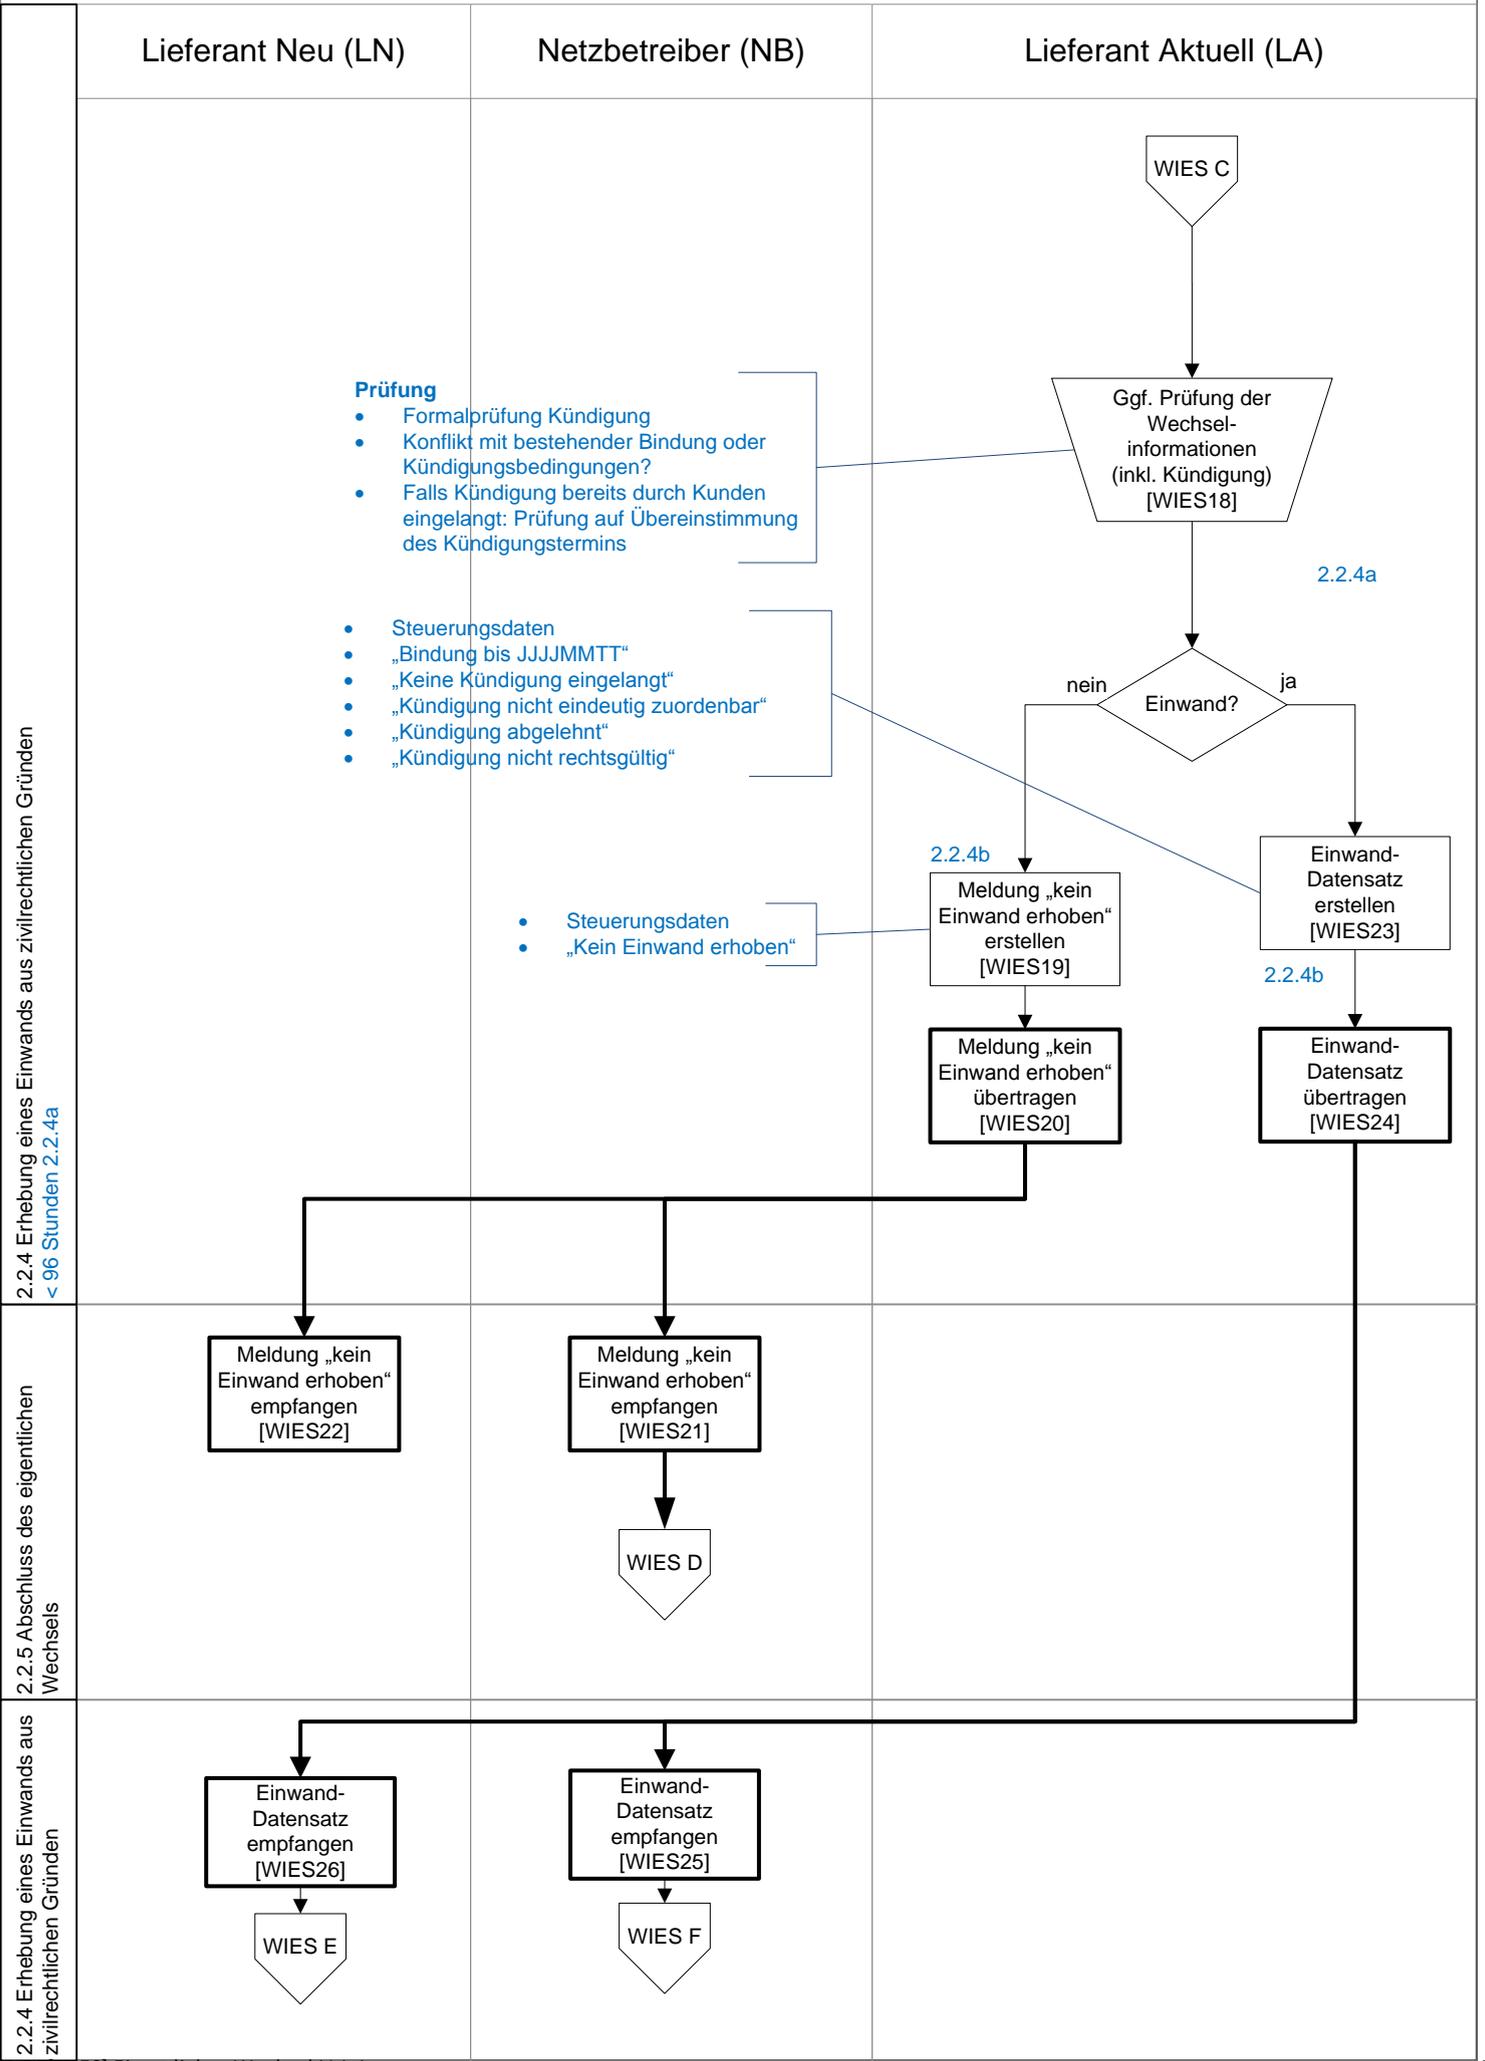

[WIES] Eigentlicher Wechsel V 1.1

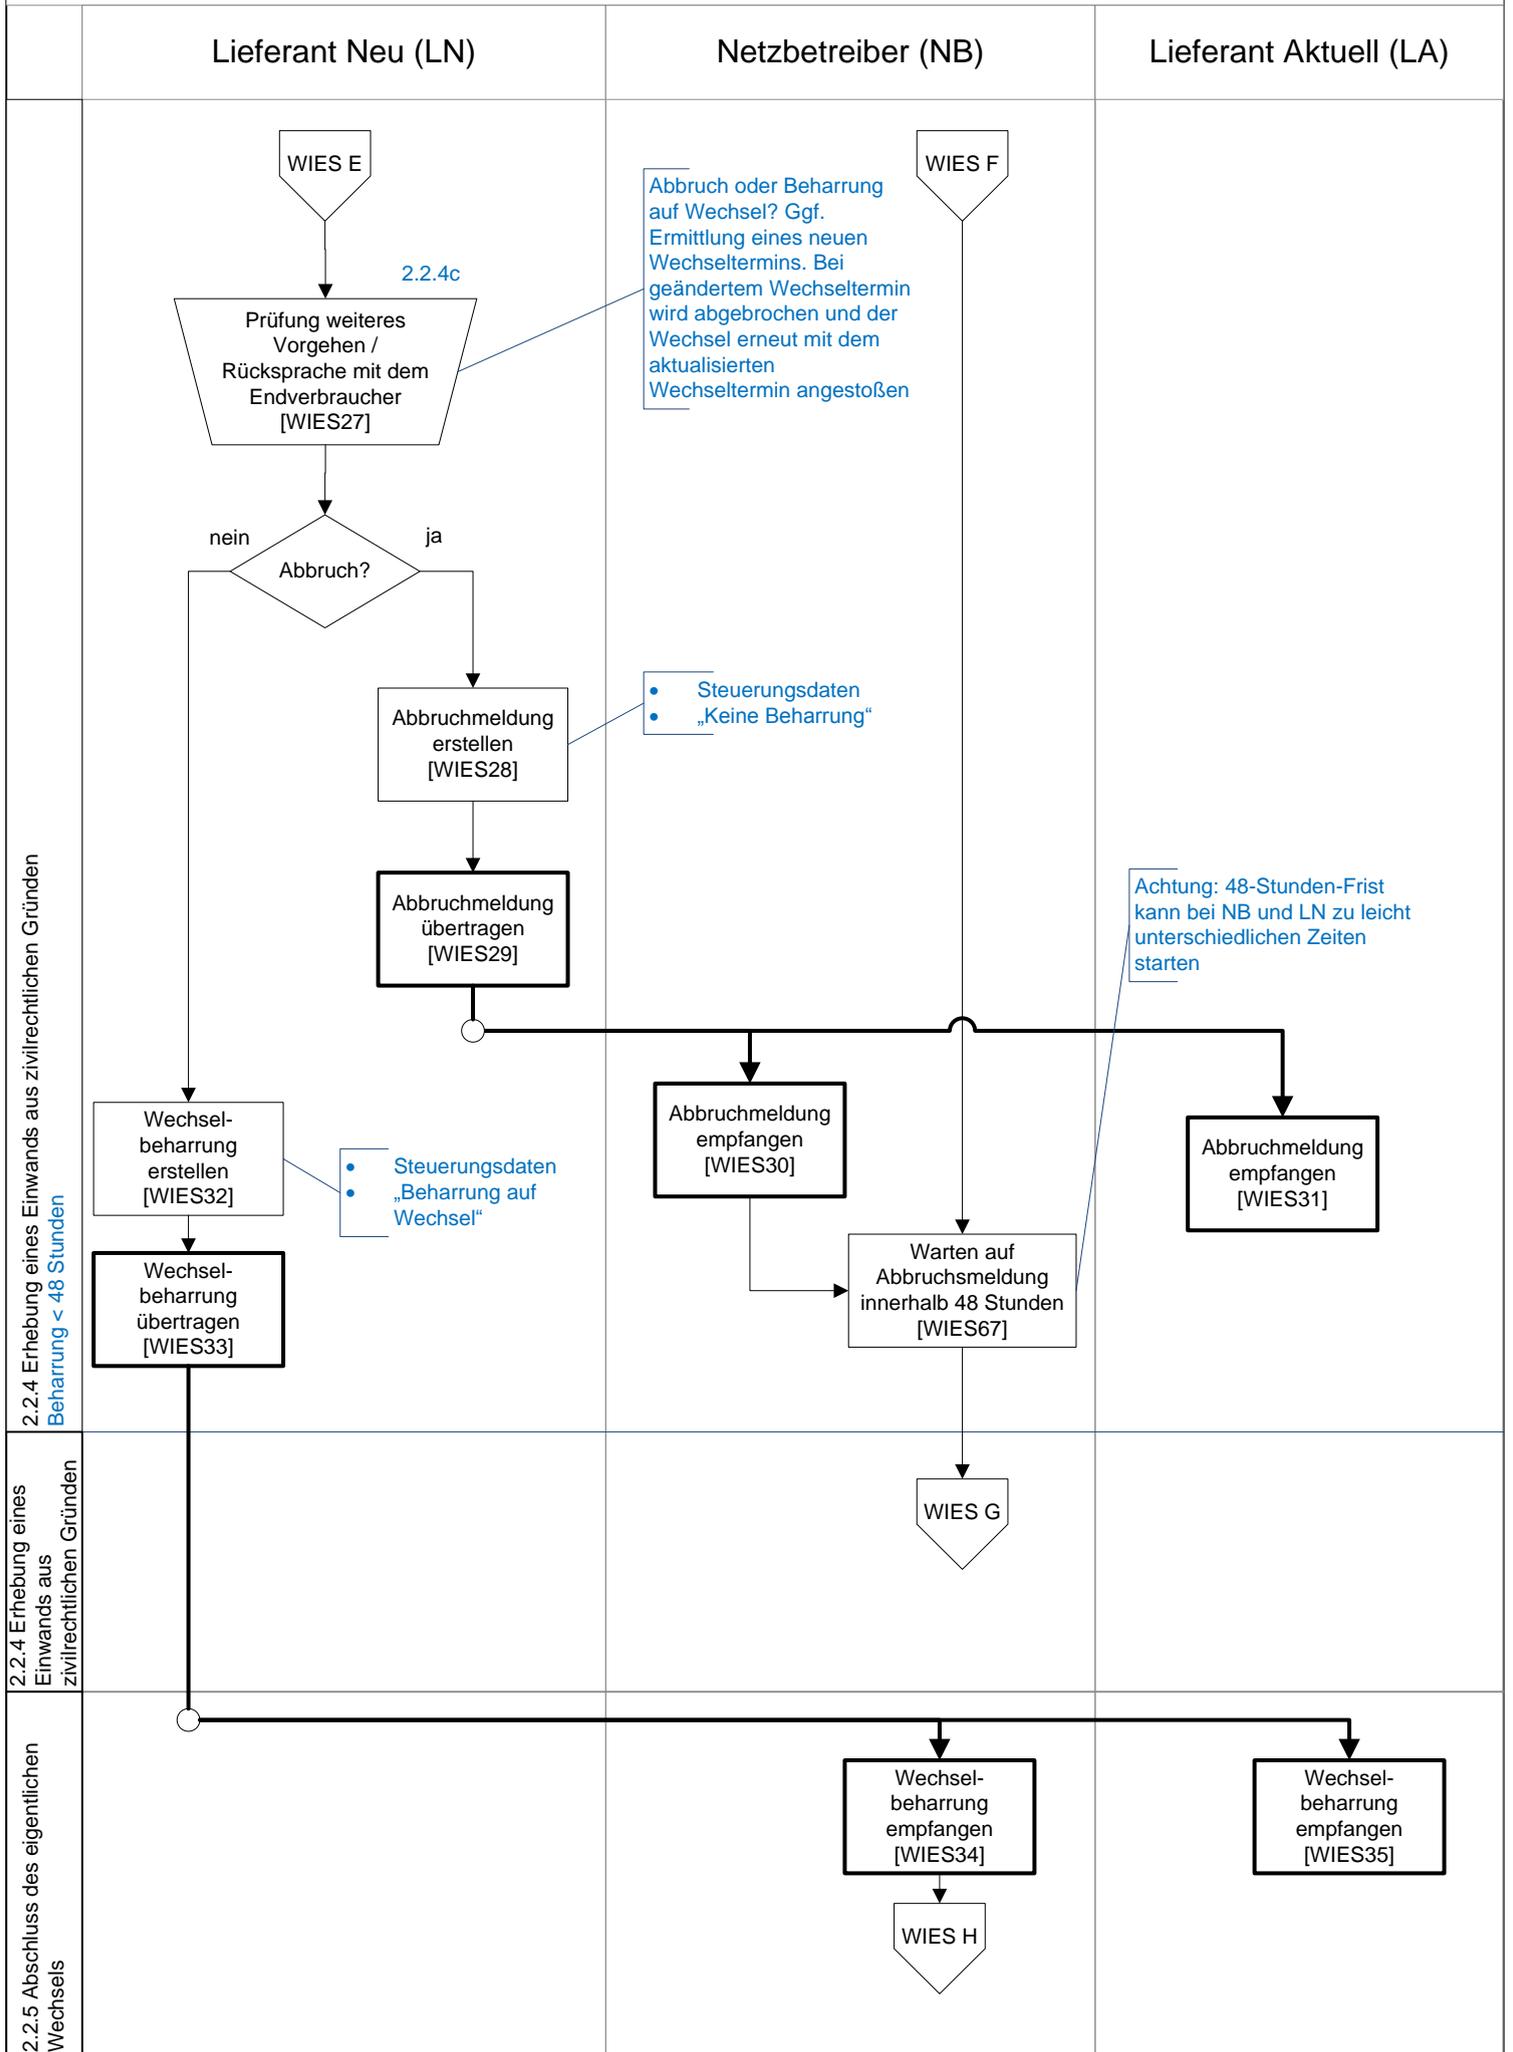

[WIES] Eigentlicher Wechsel V 1.1

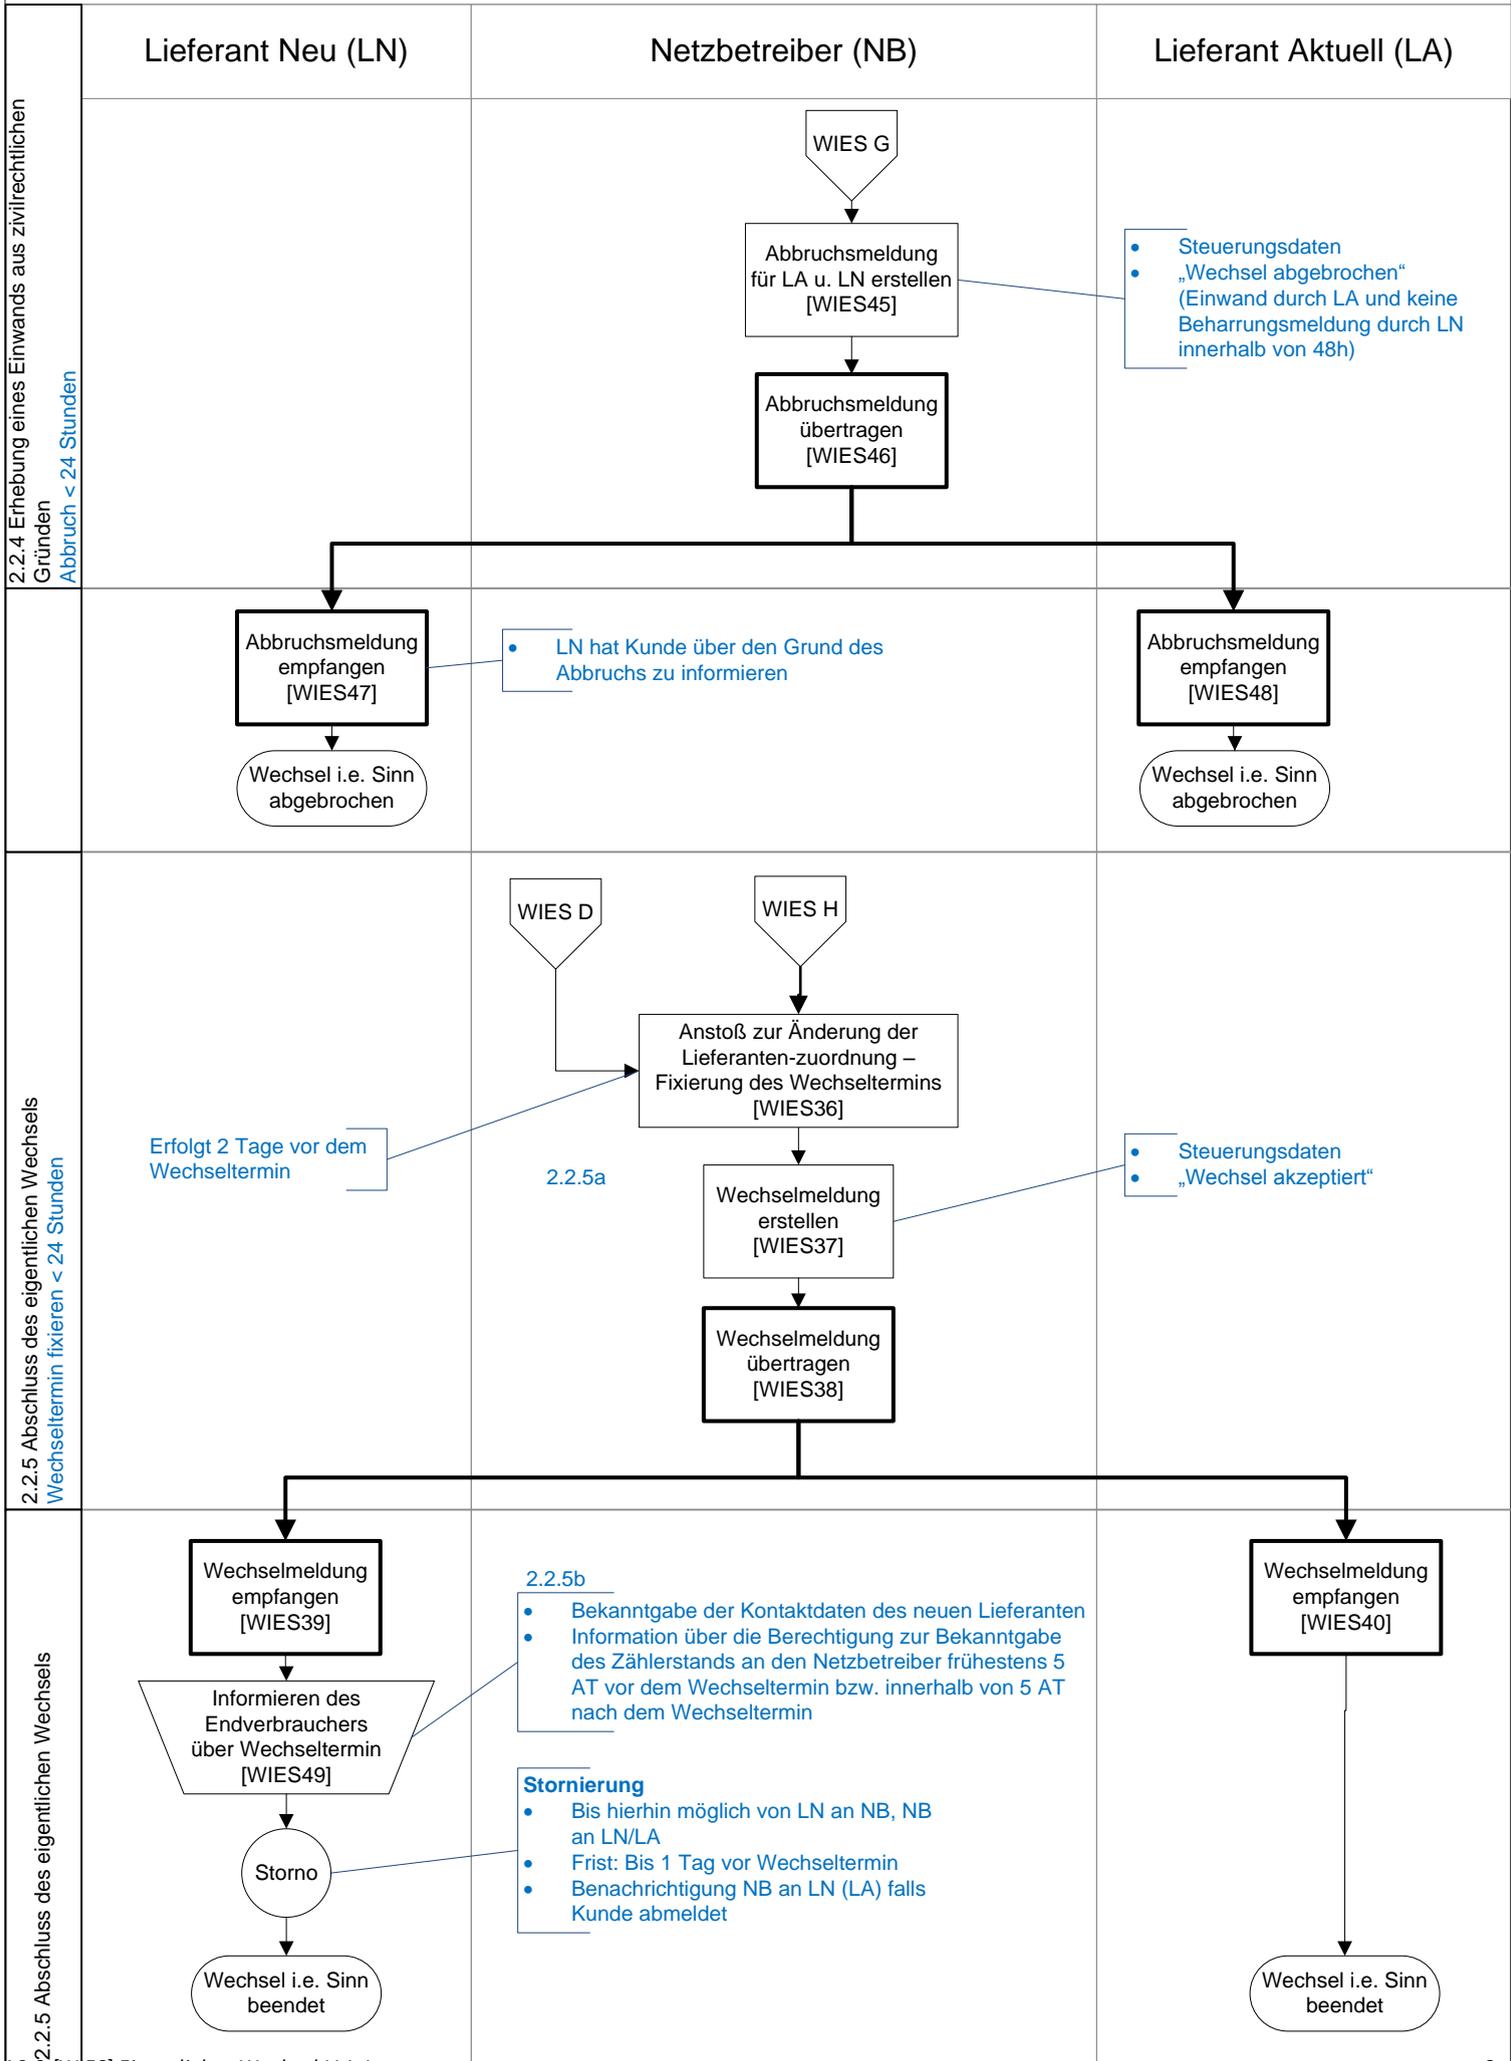

[WIES] Eigentlicher Wechsel V 1.1

